


# AC700

Gelişmiş Kontrol Cihazı  
KULLANIM KILAVUZU

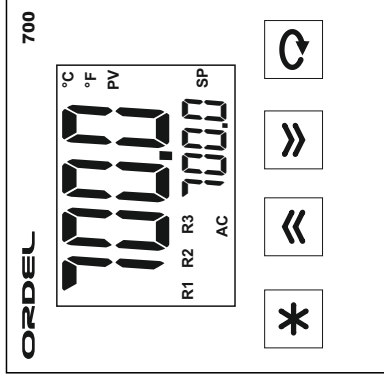

72 x 72 x 78,2 mm

# ORDEL

- **Paket İersinde:**
- Cihaz.
- Pano baėlantı keleesi.
- Kullanım kılavuzu.
- Garanti Belgesi bulunmaktadır.
- Paketi atıėınızda cihazın iinin sipariŐe uygunluėunu, yukarıdaki paraların eksik olup olmadıėını ve sevkiyatı sırasında cihazın hasar grp grmedięini gzle kontrol ediniz.
- Cihazı kullanmadan bu kullanımı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluėu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endstriyel iŐletmelerde, eėitimli kiŐiler tarafından kullanılmak zere retimiŐtir, gvenlik gereėi ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun deėildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduėu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında oluŐabilecek elektrik arkından dolaylı patlama veya yangına sebep olabilir.
- Cihaz ierisine sıvı maddeler ve metal paraların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yangın ve elektrik arpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz zerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dıŐarıdan baėlanmış olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduėu sistemde oluŐabilecek kaza ve zararları engellemek iin harici nemler alınmalıdır.
- Sensr ve sinyal kablolarının gc kablolarından veya anahtarlamalı alıŐan endktif yk kablolarından uzak olması saėlanmalı veya elektriksiz olarak etiketlenmesi nlenmelidir.
- Cihaz baėlantıları yapılımadan nce rn koduna bakılarak, bestleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadıėı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili baėlantıları baėlantı Őemasına uygun olarak yapmadan nce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika ıkıŐındaki konfigrasyonu her sisteme uygun deėildir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaına gre mutlaka deėiŐtirilmelidir.
- Cihaz zerinde deėiŐiklik yapmayın ve tamir etmeye alıŐmayın, cihazın tamiratı yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın temizlenmesinde alkol, tiner vb. ieren temizleyiciler kullanmayın. Cihazın nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

**AÇIKLAMA****Sayfa No:**

Uyarılar .....	2
içindekiler .....	3
Cihaz Tanımı .....	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları .....	5
Cihaz Öçüleri .....	6
Bağlantı Şeması .....	7
Ürün Kodu .....	10
Teknik Özellikler .....	11
Sıcaklık Sensörleri .....	12
Gösterge Ve Tuş Fonksiyonları .....	13
Konfigürasyon .....	15
" <i>PRGE</i> " Sayfası Parametreleri .....	16
Konfigürasyon Sayfası Parametrelerine Giriş .....	17
" <i>LnPP</i> " Sayfası Giriş Tipi Parametreler .....	18
" <i>oJLp</i> " Sayfası Çıkış Tipi Parametreler .....	21
" <i>PŁ dP</i> " Sayfası PID Parametreleri .....	25
<i>ŁoŃP</i> " Sayfası RS485 İletişim Parametreleri .....	28
" <i>5ELP</i> " Sayfası Güvenlik Tipi Parametreler .....	29
Operatör Sayfası Parametreleri .....	31
Auto Tune İşlemi .....	34
Çalışma Modları .....	35
Uzaktan Set Değeri Belirleme .....	36
Motorlu Oransal Vana Kontrolü .....	37
Seri İletişim ( RS485 ) .....	38
Konfigürasyon Kılavuzu .....	44

Bu model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin sıcaklık, basınç, hız, seviye, nem, akım, gerilim, direnç ve diğer fiziksel birimlerin ölçümünü, açık/kapalı ve PID kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Gıda, Plastik, Demir Çelik, Kimya, Metalurji, Çimento, Seramik, Petro-Kimya, Rafineriler, Cam ve diğer sanayi dallarında kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmış ergonomik cihazlardır.

#### LCD Gösterge

- 1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
- 1 Adet Universal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
- 1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)
- 3 Adet Sayısal Giriş (15V)
- 1 Adet RS485 İletişim Birimi
- 1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
- 3 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
- 100-240Vac Üniversal veya 24Vdc Besleme


#### Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon

#### Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)

- PID Isıtma / Soğutma
- Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
- Otomatik / Manüel Çalışma Modları
- Bumpless Transfer Özelliği
- Sensör Arıza Tespiti
- Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
- 8 Adet Seçmeli Set Noktası
- Rampa Fonksiyonu
- Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)
- 15 Farklı Röle Fonksiyonu
- ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
- Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
- 100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
- Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü
- Master-Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.
- Bu model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanmaya başlamadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modüllerinin uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
  - Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
  - Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerini ve histerizislerini ayarlayınız.
  - Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
  - Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
  - Cihazın kontrol çıkışları PID olarak çalışacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyse, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune işlemi yapınız.
  - Auto-Tune işlemi ile bulunan PID parametrelerinin doğruluğundan emin olmak için cihaza yeni bir set değeri giriniz ve çalışmasını izleyiniz.
  - Cihazın normal kullanım sırasındaki tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
  - Son olarak yetkisz kişilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekranına dönünüz.

***Bu kullanım kılavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir.***

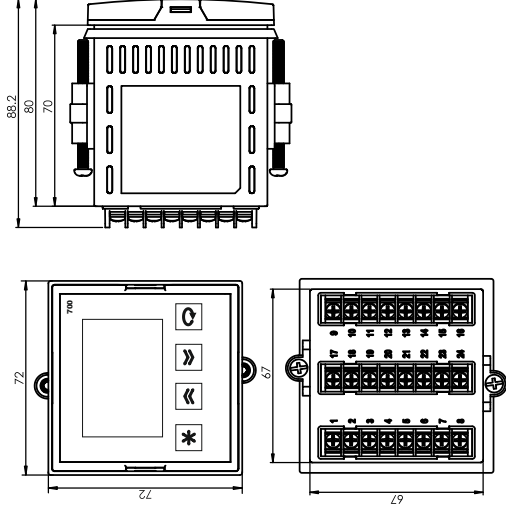

Pano Kesiti =  $68 \pm 0,5$  mm x  $68 \pm 0,5$  mm



- Yukarıdaki şekilde verilen ölçülere göre pano üzerindeki yuvayı açın.
- Cihazı açılan panonun önündeki yuvaya yerleştirin.
- Cihazın kutudan çıkan kelepçesini cihazın yuvalarına oturtarak cihazı panoya yerleştirin ve varsa vidalarını sıkın.




## BAĞLANTI ŞEMASI

8

TC Girişi

(B, E, J, K, L, N, R, S, T, U)




Analog Çıkış \*


(0-20mA/0-10V)




Akım Girişi (mA)



RT Girişi (3 Telli)



Gerilim Girişi (V)



RS-485  
İletişim Bağlantısı \*  
(MODBUS - RTU)


(19) COM

(20)


(21) B CU

(22) A

Transmitter Besleme  
(24Vdc/30mA)




RT Girişi (2 Telli)



Besleme Bağlantısı \*



Yrd. Akım Girişi  
(mA)





**Lojik Girişler \***  
(VS+=15V)

①9 COM

②0 P4

③1 P3

④2 P2

⑤3 P1

⑥4 VS+

LU

**Röle Çıkışları \***

NO Kontak



NO/NC Kontak



**\* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.**

- Cihaz bağlantısını yapmadan önce uyarıları okuyunuz.
- Tip etiketinde verilen bilgilere göre bağlantıyı yapınız.
- Terminallere gelen kablolarla yüksek gerilim olabilir! Bağlantıyı yaparken enerjisi mutlakta kesin. Bu terminallerde enerji varken terminallere dokunmayın.
- Besleme gerilimi haric diğer bağlantıları yapmadan önce cihaz konfigürasyonunu yapınız. Aksi takdirde sistemde hasara neden olabilir.
- Elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için cihaza bağlanan kabloları (özellikle sensör giriş kabloları vb.) yüksek akımlı ve gerilimli hatlardan ayrı kablolamaya dikkat ediniz

## AC700 - / 0 / 0

**Besleme Gerilimi :**

- 0 = 100-240Vac (Üniversal)
- 1 = 24Vac/dc

PS

**İletişim Modülü :**

- 0 = Yok
- 1 = 15V Lojik Giriş 3 Adet
- 3 = RS485 (MODBUS) İletişim Birimi

LU

O1

**Analog Çıkış Modülü :**

- 0 = Yok
- 1 = 0/4-20mA Akım Çıkışı
- 2 = 0/2-10Vdc Gerilim Çıkışı

R1

**R1 Çıkış Modülleri :**

- 0 = Yok
- 1 = NO Kontak
- 2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)
- 3 = NO/NC Kontak

R2-R3

**R2,R3 Çıkış Modülleri :**


- 0 = Yok
- 1 = NO Kontak
- 2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

**Not : R1 rölesi NO/NC olarak kodlanmış ise R3 rölesi verilememektedir.**

Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir fakat bu kullanım kılavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle fadesi kullanılmıştır.

Gösterge	2 x 4 Digit Led ( 6,5 mm )	
Gösterge Ayırımı	-1999 /99999	
Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%10 -%15	24Vac/dc : +%10 -%20
Güç Tüketimi	5W,8VA	
Üniversal Sensör Girişi (S1)	Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U	
	İki Telli Transmitter : 4-20mA	
	Rezistans Termometre : Pt-100 Akım : 0/4-20mA	
Transmitter Besleme (TX)	Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V	
	24Vdc ( Isc = 30mA )	
Analog Giriş Empedansları	Termokupl. mV : 10M $\Omega$	Gerilim : 1M $\Omega$
Yardımcı Analog Giriş (S2)	Akım : 10 $\Omega$	
	0-4/20mA	
Analog Çıkışları (O1)	Akım : 0/4-20mA (RL $\leq$ 500 $\Omega$ )	
	Gerilim : 0/2-10V (RL $\geq$ 1M $\Omega$ )	
Röle Çıkışları (R1,R2,R3)	Kontakt : 250Vac, 10A	
	Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama	
Kontakt Ömrü	250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama	
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme	
Doğruluk	+/- %0.2	
Örnekleme Zamanı	100ms	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C	
Koruma Sınıfı	Depolama : -20...+65C	
	Ön Panel : IP54	
Ölçüler	Genişlik : 72mm	Yükseklik : 72mm
	Derinlik : 88,2mm	
Pano kesim ölçüleri	68+/-0,5 mm x 68+/-0,5 mm	
Ağırlık	292gr	

Giriş Tipleri		
Sensör Tipi	Standart	Maksimum
Type-T Termokupl (Cu-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-U Termokupl (Cu-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-J Termokupl (Fe-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-L Termokupl (Fe-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	IEC60584	-200 °C
Type-E Termokupl (Cr-Const)	IEC60584	-200 °C
Type-N Termokupl (NiCrSi-Nisil)	IEC60584	0 °C
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)	IEC60584	0 °C
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	IEC60584	0 °C
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	IEC60584	0 °C
Pt-100 ( Rezistans Termometre )	DIN 43760	-200 °C
mV ( Mili Volt )		0 mV
V ( Genlim )		0 V
mA ( Mili Amper )		0 mA
		300 °C
		600 °C
		800 °C
		900 °C
		1200 °C
		1200 °C
		1200 °C
		1500 °C
		1600 °C
		1800 °C
		850 °C
		50 mV
		10 V
		20 mA

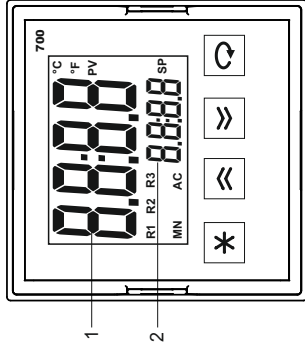**PROSES-EKRANI:**

Cihaz enerji verildiğinde, göstergelerde 2 saniye boyunca program versiyonu görüntüledikten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "ST" göstergesinde ise çalışma moduna göre, en çok kullanılan parametre görüntülenir. Bu ekran **Proses-Ekranı** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır.

<b>1</b>	<b>PV GÖSTERGESİ</b>	Proses-Ekranda proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
<b>2</b>	<b>SP GÖSTERGESİ</b>	Proses-Ekranda bu göstergenin fonksiyonu çalışma moduna göre belirtilir, diğer ekranlarda parametre değerini gösterir.
<b>3</b>	<b>R1 LEDİ</b>	"R1" Röle modülü enerjili iken yanar.
<b>4</b>	<b>R2 LEDİ</b>	"R2" Röle modülü enerjili iken yanar.
<b>5</b>	<b>R3 LEDİ</b>	"R3" Röle modülü enerjili iken yanar.
<b>6</b>	<b>MN LEDİ</b>	Manuel-Kontrol modunda iken yanar.
<b>7</b>	<b>AC LEDİ</b>	Cihazın modelinin Gelişmiş kontrol cihazı olduğunu gösterir.

## ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

## HATA MESAJLARI

<i>Err.1</i>	*S1* Girişindeki sensör algılanamıyor.
<i>Err.2</i>	*S2* Girişindeki sensör algılanamıyor.
----	Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.
----	Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.

## TUŞ FONKSİYONLARI

<b>*</b>	Proses-Ekranında iken, kısa basıldığında kilitle röleler resetlenir, 5sn basılı tutulduğunda ise çalışma modu değiştirilir. Diğer ekranlarda iken, kısa basıldığında sayfa başına dönülür, 2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekranına dönülür.
<b>⏪</b>	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
<b>⏩</b>	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
<b>↻</b>	Herhangi bir ekranda iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.














Bu model cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarlanmış kontrol cihazlardır. Bu nedenle her türlü prosese uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilmekte, her çıkışı ayrı bir kontrol için kullanılabilmektedir. Bu nedenle bu model cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gerekir.

Bu model cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak 1 adet analog giriş, bir adet analog çıkış, bir adet RS485 iletişim ve dört adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, fonksiyonları ve skalaları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.

Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.

Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatlara göre konfigüre ediniz.

#### **Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:**

- Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV" göstergesinde "C.2" mesajı görünene kadar  ve  tuşlarının ikisini birden basılı tutunuz.
- PV göstergesinde "C.2" mesajı varken  ve  tuşları ile "SP" göstergesindeki değeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "0" dir).
-  tuşuna bastığınızda girdiğiniz şifre yalınz ise Proses-Ekranına döndürülür, doğru ise "PRGE" sayfası gelir.  ve  tuşları ile ayarlanacak menü seçilir ve  tuşuna basarak menüye girilir.
- Parametre ekranında "PV" göstergesinde parametrenin ismi, "SP" göstergesinde parametrenin ayar seçeneği görünür.
- Artık  tuşuna basarak sırası ile diğer konfigürasyon parametrelerine ulaşabilirsiniz.
- Parametrenin ayar seçeneğini değiştirmek için  ve  tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için  tuşunu kullanınız.  tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranına döndürülür.
- Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

**Not:** Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görmek ilerlemek için  ve  tuşlarına birlikte basınız.


PRGE  
ÇnPP

Giriş yapılmak istenen sayfayı seçmek için kullanılır.

Ayar Seçenekleri: Tablo-1

Tablo-1	No	Açıklama
ÇnPP	1	Giriş tipi parametreleri sayısı
ÇİTİP	2	Çıkış parametreleri sayısı
PİdP	3	PID parametreleri sayısı
ÇnİP	4	RS485 iletişim parametreleri sayısı
SECP	5	Güvenlik tipi parametreleri sayısı



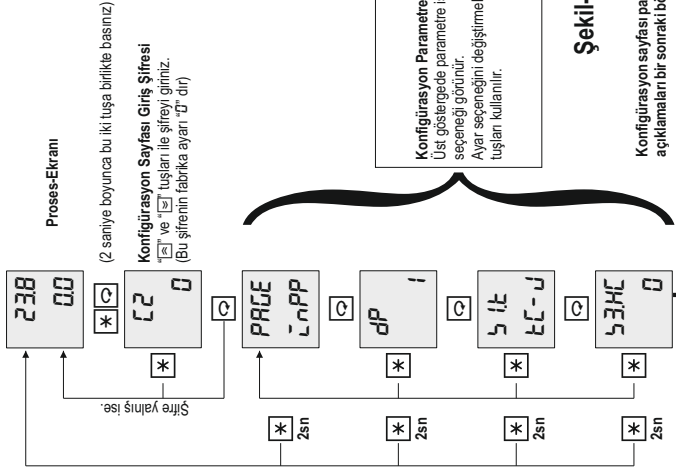

dP

i

Birimi "EU" olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler.

Ayar Seçenekleri : 0 - 3

**Uyarı:** Bu parametre değiştirildiğinde birimi "EU" olan tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır.

**Not:** "EU" termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümleri için "HU" parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen değışkene ait mühendislik birimidir.

**Not:** Termokupl ve Rezistans termometrede 0 veya 1 olarak seçilmelidir.

S iE

EE-U

"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümünü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-1

Tablo-1	No	Sensör Tipi
EE-b	0	Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)
EE-E	1	Type-E Termokupl (Cr-Const)
EE-U	2	Type-J Termokupl (Fe-Const)
EE-Y	3	Type-K Termokupl (NiCr-Ni)
EE-L	4	Type-L Termokupl (Fe-Const)
EE-n	5	Type-N Termokupl (NiCrSi-NiSi)
EE-r	6	Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)
EE-S	7	Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)
EE-t	8	Type-T Termokupl (Cu-Const)
EE-U	9	Type-U Termokupl (Cu-Const)
rE	10	Pt-100 Rezistans Termometre
0-50	11	0-50mV
0-20	12	0-20mA
4-20	13	4-20mA
0-10	14	0-10V
2-10	15	2-10V

5 ILL 00	*S1* Üniversal sensör girişi modülünün skala alt değerini belirler. Ayar Aralığı : -9999 - 9999	Birim : EU
5 IHL 8000	*S1* Üniversal sensör girişi modülünün skala üst değerini belirler. Ayar Aralığı : -9999 - 9999	Birim : EU
5 IBL H	*S1* Üniversal sensör girişine bağlanan sensörün alılanamaması durumunda, skalanın hangi değeri alacağını belirler. Ayar Seçenekleri : L (5 ILL Alt değer) , H (5 IHL Üst değer)	
HU °C	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık birimini belirler. Ayar Seçenekleri : °C (°C) , °F (°F)	
5BU 00	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir hatayı düzeltmek için kullanılır. Bu parametreye artı değer girilirse proses değerine ilave edilerek ekranda gösterilir, parametreye eksi değer girilirse proses değerinden çıkarılarak ekranda gösterilir. Ayar Aralığı : -1000 - 1000	Birim : EU
FEL 20	Analog girişlere uygulanan sayısal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer arttırıldığında okuma kararlılığı artar fakat okuma hızı düşer. Ayar Aralığı : 0.1 - 100	
5ZF OFF	*S2* Yardımcı analog giriş modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-2	

Tablo-2	No	Sensör Tipi
oFF	0	Yok
RP <sub>u</sub>	1	Ölçülen değeri proses değerine ilave edilir.
SP <sub>u</sub>	2	Ölçülen değer proses değerinden çıkarılır.
PFb	3	Vana Pozisyonunu okumak için kullanılır.
rSP	4	Uzaktan set değeri belirlemek için kullanılır.

"S2" Yardımcı analog girişine bağlanan sinyalin tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : 0-20 ( 0-20mA), 4-20 (4-20mA)

"S2" Yardımcı analog giriş modülünün skala alt değerini belirler.

Ayar Aralığı : -9999 - 9999

Birim : EU

"S2" Yardımcı analog giriş modülünün skala üst değerini belirler.

Ayar Aralığı : -9999 - 9999

Birim : EU

"S2" Yardımcı analog girişine bağlanan sensörün algılanamaması durumunda, skalanın hangi değeri alacağını belirler.

Ayar Seçenekleri : L (S2LL Alt değer) , H (S2HL Üst değer)

"LU" Lojik giriş modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-3

Tablo-3	No	Sensör Tipi
oFF	0	Yok
SP <sub>5</sub>	1	Uzaktan set değeri belirlemek için kullanılır.
bLn	2	Set değerinin manuel ellemi yoksa yardımcı giriş ilemi gireceğini belirler. (Sayfa.36)

S2L  
4-20

S2LL  
00

S2HL  
8000

S2bL  
H

LUF  
oFF

r IF  
P Co

\*R1\* Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Tablo-6		No	Röle Fonksiyonu
aFF	0	Yok	
ULC	1	Üst Limit Kontrol	
LLC	2	Alt Limit Kontrol	
ULR	3	Üst Limit Alarm	
LLR	4	Alt Limit Alarm	
UdR	5	Üst Sapma Alarm	
LdR	6	Alt Sapma Alarm	
obR	7	Band Dışı Alarm	

ALARMLAR

ÇbR	8	Band İçi Alarm	ALARMLA
PLo	9	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı	
nLo	10	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı	
PoF	11	Pozitif kontrol çıkış uyarısı	
noF	12	Negatif kontrol çıkış uyarısı	
oPn	13	Oransal vana açma çıkışı	
LL5	14	Oransal vana kapama çıkışı	
dbÇ	15	Seri iletişim ile kontrol	

**Not:** Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait "H5.n" parametresi ile belirlenir. **(Burada "n" ile gösterilen değer röle numarasıdır).**  
Alarm çizimlerinde "1"ler ilgili rölenin enerjili olduğunu "0" lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.

r2.F	off	"R2" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-6
r3.F	off	"R3" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-6
r1.t	off	"R1" Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır. Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9
r2.t	off	"R2" Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır. Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9

r3t

oFF

“R3” Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır.

Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9

Birim : SN

o iF

oFF

“O1” Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-4

Tablo-4	No	Analog Çıkış Fonksiyonu
aFF	0	Yok
PLo	1	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı.
nLo	2	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı
PuE	3	Proses değeri iletimi(Proses Transmitter)
SPE	4	Set değeri iletimi(Set Point Transmitter)

o iE

4-20

“O1” Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

Tablo-5	No	Analog Çıkış Tipi
0-20	0	0-20mA
20-0	1	20-0mA
4-20	2	4-20mA
20-4	3	20-4mA
0-10	4	0-10V
10-0	5	10-0V
2-10	6	2-10V
10-2	7	10-2V

0 1.11  
00

“01” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının alt değerini belirtir.

Ayar Aralığı : 1999 - 9999

Birim : EU

0 1.HL  
8000

“01” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının üst değerini belirtir.

Ayar Aralığı : 1999 - 9999

Birim : EU



<p><b>ƒF</b> <b>rEu</b></p>	<p>Kontrol formunu (yönünü) belirler. Ayar Seçenekleri : <b>d<sub>cr</sub></b> (Proses artarken çıkış da artar), <b>rEu</b> (Proses artarken çıkış azalır)</p>
<p><b>RtSP</b> <b>RtSP</b></p>	<p>Auto-Tune işleminin belirli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set değerini belirler. Ayar Aralığı : <b>oFF</b> (Kapalı), <b>-9999 - 9999</b> <b>Birim : EU</b></p>
<p><b>RtHr</b> <b>zD</b></p>	<p>Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değeri belirler. Sistem kararsızlığının 5-20 kat olarak girilmelidir. Ayar Aralığı : <b>Q. 1 - 1000</b> <b>Birim : EU</b></p>
<p><b>Popb</b> <b>oFF</b></p>	<p>Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler. Ayar Aralığı : <b>oFF</b> (ON/OFF kontrol), <b>Q. 1 - 9999</b> <b>Birim : EU</b></p>
<p><b>noPb</b> <b>oFF</b></p>	<p>Negatif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler. Ayar Aralığı : <b>oFF</b> (ON/OFF kontrol), <b>Q. 1 - 9999</b> <b>Birim : EU</b></p>
<p><b>İt</b> <b>oFF</b></p>	<p>Integral zaman sabiti. Ayar Aralığı : <b>oFF</b> (Kapalı), <b>1 - 5000</b> <b>Birim : sn</b></p>
<p><b>dt</b> <b>oFF</b></p>	<p>Diferansiyel zaman sabiti. Ayar Aralığı : <b>oFF</b> (Kapalı), <b>Q. 1 - 9999</b> <b>Birim : sn</b></p>

CP 2.0	<p>Bir kontrol çevriminin süresini belirler. ( Kontrol Periyodu )</p> <p>Ayar Aralığı : 0.1 - 600</p> <p><b>Uyarı:</b> PID Kontrol uygulamalarında kontrol periyodundan kaynaklanan salınımlar salınımlar için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok küçük seçilmelidir.</p>
CoLL -1000	<p>PID kontrol çıkışının alt limitini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : -1000 - [CoHL]</p>
CoHL 1000	<p>PID kontrol çıkışının üst limitini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : [CoLL] - 1000</p>
Cobl 0.0	<p>PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı iken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı degendir)</p> <p>Ayar Aralığı : -1000 - 1000</p>
Codb 0.1	<p>Çift yönlü PID kontrol kullanılırken kontrol çıkışının yön değiştirme sırasındaki ölü bandı belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 0.1 - 250</p>
Utt 100	<p>Geri beslemesiz oransal vanaanın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyona geçme süresi. (Bu süre ölçülerek belirlenmelidir).</p> <p>Ayar Aralığı : 10 - 2500</p>
Udb 10	<p>Oransal vana ölü bandını belirler. Bu değer artırıldığında vana hareketleri daha kararl hale gelir fakat hassasiyet azalır.</p> <p>Ayar Aralığı : 0.1 - 250</p>

R<sub>̇</sub>L<sub>̇</sub>F

P<sub>̇</sub>L<sub>̇</sub>d

Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.

Ayar Seçenekleri : P, P<sub>̇</sub>, P<sub>̇</sub>L<sub>̇</sub>d ( P, PI, PID )

S<sub>̇</sub>P<sub>̇</sub>r<sub>̇</sub>r

oFF

Kontrol set değerinin rampa şeklinde ilerlemesi isteniyorsa bir saatteki ilerleme miktarını belirler.

Aayar Aralığı : [S<sub>̇</sub>PL<sub>̇</sub>] - 9999


Birim : EU

<b>Addr</b>	Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hattına bağlı olan cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmelidir.	
<b>i</b>	Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1 - 255	
<b>bRUD</b>	Seri iletişim hızını belirler.	
<b>96</b>	Ayar Seçenekleri : 96 , 192 , 384	Birim : Kbps
<b>PrtY</b>	Seri iletişimdeki parity tipini belirler.	
<b>Eun</b>	Ayar Seçenekleri : nonE (Yök) , odd(Tek) , Eun(Çift)	

F5 0	Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre "on" konumuna getirilmeli ve iki saniye boyunca "0" tuşuna basılmalıdır. Ayar Seçenekleri : oFF, on
5PLL -1999	Tüm set değerlerinin alt limitini belirler. Ayar Aralığı : 1999 - [5PLL] Birim : EU
5PHL 9999	Tüm set değerlerinin üst limitini belirler. Ayar Aralığı : [5PLL] - 9999 Birim : EU
5Ps on	Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on(Var)
R5Ps on	Rölelere ait "SEt" set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on(Var)
HY55 on	Histeresis değerlerinin "HY5n" operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on(Var)
nL oFF	Manuel-Kontrol moduna giriş iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on(Var)
RC oFF	Otomatik kontrol moduna giriş iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on(Var)

Alt on	Auto-Tune işlemi başlatma iznidir.  Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)
ALP on	Kontrol periyodunun Auto-tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar.  Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)
LoP oFF	Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren “LoL” parametresinin görünümüne geçmesini belirler.  Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)
Art ID	Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekranına dönüş süresini belirler.  Ayar Aralığı : oFF (Yok) , 1 - 25
SL2 0	Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler.  Ayar Aralığı : 1999 - 9999

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılacak olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir; bu nedenle Proses-Ekranda iken istenildiği anda "☐" tuşuna basılarak bu parametrelere ulaşılabilir ve "☒" tuşuna basılarak yine Proses-Ekrana döndülür. Bu parametrelerin ayarlanabilir olanlarının ayar izni istenirse konfigürasyon sayfasındaki ilgili parametreler ile kaldırılabilir. Operatör sayfasındaki herhangi bir parametrede iken hiçbir tuşa basılmaz ise "PrL" parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak Proses-Ekrana döndülür.

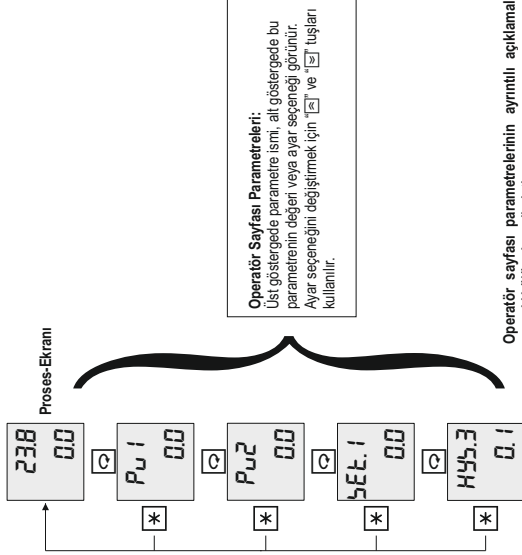

Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

## OPERATÖR SAYFASI PARAMETRELERİ

32

**P<sub>u.1</sub>**  
00

"S1" üniversal sensör girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "5ZF" veya "5ZF" parametrelerinin "PP<sub>u</sub>" veya "5P<sub>u</sub>" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : EU

**P<sub>u.2</sub>**  
00

"S2" yardımcı analog girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "5ZF" parametresinin "RP<sub>u</sub>" veya "5P<sub>u</sub>" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : EU

**P<sub>SP</sub>**  
00

Anlık yürüyen set değerini gösterir. Konfigürasyon sayfasındaki "SP<sub>r</sub>" parametresi "oFF" olarak seçilmiş ise bu parametre görünmez.

Birim : EU

**ÇoL**  
00

PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "ÇoP" parametresinin "on" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : %

**P<sub>uP</sub>**  
00

Oransal vana pozisyonunu gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "5ZF" parametresinin "PF<sub>b</sub>" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : %

**55P.1**  
00

1. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ÇUF" parametresinin "PS" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]

Birim : EU

⋮

⋮

⋮

**55P.8**  
00

8. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ÇUF" parametresinin "PS" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]

Birim : EU



5Et.1	00	"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 1F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir. Ayar Aralığı: [5PLL] - [5PHL]
5Et.2	00	"R2" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 2F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir. Ayar Aralığı: [5PLL] - [5PHL]
5Et.3	00	"R3" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 3F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir. Ayar Aralığı: [5PLL] - [5PHL]
H55	0n	Kontrol histeresis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bantlardan birinin "oFF" seçilmiş olması gerekir. Ayar Aralığı: 0.1 - 1000
H55.1	0n	"R1" Modülünün histeresis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 1F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir. Ayar Aralığı: 1EÇ (Kilitli), 0.1 - 1000
H55.2	0n	"R2" Modülünün histeresis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 2F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir. Ayar Aralığı: 1EÇ (Kilitli), 0.1 - 1000
H55.3	0.1	"R3" Modülünün histeresis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 3F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir. Ayar Aralığı: 1EÇ (Kilitli), 0.1 - 1000

Bu model cihazlara konfigürasyon yapılırken PID parametreleri (  $P$  or  $Pb$  ,  $o$  or  $Pb$  ,  $z$  ,  $dL$  ,  $C$  ,  $P$  ) fabrika ayarlarında bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya başlamak için bu parametreler ya manuel olarak girilmeli ya da Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.


Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi, bir processe en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.

Auto-Tune işlemi başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki "RLzSP" ve "RLzHr" parametreleri uygun bir şekilde ayarlanmalı ve "RLz" parametresi "on" konumuna getirilmelidir. "RLzSP" parametresi "oFF" durumunda bırakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesin tam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.


Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekranında iken  $\square$  tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemi başlatınız. Auto-Tune işlemi başladığında "ST" göstergesinde "RLz" mesajı flaş yapar. Sonuçların sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaz ve kontrol edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yaptıkdan sonra yeni PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandaki "RLz" mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirdikten sonra konfigürasyon sayfasındaki "RLz" parametresi yeniden "oFF" konumuna getirilmelidir.

Auto-Tune işlemi devam ederken  $\square$  tuşuna basılırsa işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.

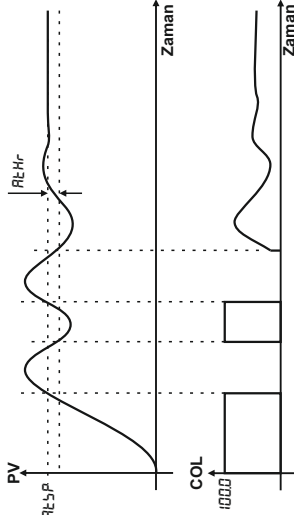

**OTOMATİK KONTROL MODU :** Kontrol işlemi seçilen set değerine göre yapılır.




Proses  
Değeri

Set  
Değeri

Gelişmiş kontrol cihazlarında "AC" ledi sürekli yanmaktadır. Otomatik kontrol modunda "MN" sönmüştür.  
Set değeri "↵" ve "➡" tuşları ile seçilir.

\* 5sn

**MANUEL KONTROL MODU :** Kontrol çıkışı seviyesi manuel olarak belirlenir.



Proses  
Değeri

Set  
Değeri

Gelişmiş kontrol cihazlarında "AC" ledi sürekli yanmaktadır. Manuel kontrol moduna geçildiğinde "MN" yanar.  
Set değeri "↵" ve "➡" tuşları ile seçilir.

\* 5sn

Bu model cihazlarda uzaktan set değeri belirleme iki farklı şekilde yapılabilir. Bu iki yöntem aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır.

**Yardımcı analog giriş kulllanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):**

Yardımcı analog girişi kullanarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki "5.5P" parametresi "r-5P" olarak seçilmelidir ve "5.2.L.L.", "5.2.H.L." parametreleri ile bir skala belirlenmelidir.

**Lojik giriş modülü kulllanılarak set değeri belirleme :**

Bu cihazlardaki "LU" lojik giriş modülünde 3 adet lojik giriş bulunmaktadır bu girişler bağlantı şemasında sırası ile P1, P2, P3 olarak görünür.

Konfigürasyon sayfasındaki "L.U.F." parametresi "5.P.5" olarak seçilmiş ise operatör sayfasında "5.5P. 1-5.PB" olmak üzere 8 adet set değeri görünür. Bu set değerleri seçmeli set değerleridir ve P1, P2, ve P3 girişlerinden gelen sinyali ile aşağıdaki tabloya göre kontrol set değeri olarak seçilir. Seçilen set değeri otomatik çalışma modunda İken ST göstergesinde görünür ve kontrol set değeri olarak kullanılır.

Seçmeli set değerleri ile remote set değeri birlikte kullanılıyor ise remote set değeri 1 .seçmeli set değerine toplanır.

P1	P2	P3	Kod	Açıklama
0	0	0	55P.1	1. Seçmeli set değeri
1	0	0	55P.2	2. Seçmeli set değeri
0	1	0	55P.3	3. Seçmeli set değeri
1	1	0	55P.4	4. Seçmeli set değeri
0	0	1	55P.5	5. Seçmeli set değeri
1	0	1	55P.6	6. Seçmeli set değeri
0	1	1	55P.7	7. Seçmeli set değeri
1	1	1	55P.8	8. Seçmeli set değeri

**Not:** Tablodaki "1"ler girişin enerjili olduğunu "0"lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder. Girişler VS+ ucunu ilgili girişe bağlayarak enerjilenir.

**btm Parametresi Çalışma Fonksiyonu:**

**Cihazın set değeri ön tuş takımı ile girilmek istenirse:**

Lojik giriş modülünün +VS ve P1 isimli klemensleri açık devre konumuna getirilir. Cihazın önünde bulunan yukarı ve aşağı tuşları ile set değeri belirlenir.

**Cihaz set değeri yardımcı analog giriş vasıtaıyla girilmek istenirse:**

Lojik giriş modülünün +VS ve P1 isimli klemensleri kısa devre konumuna getirilir. Cihaz set değeri yardımcı analog giriş modülünden otomatik olarak alınır.


Bu model cihazlar ile geri beslemesiz motorlu oransal vana kontrolü yapılabilmektedir. Geri beslemesiz vana kontrolü Yüzer-Kontrol olarak da adlandırılır.

Motorlu vana kontrolü yapabilmek için cihazın rölelerinden biri, vanayı açma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu "oPn" olarak seçilmelidir. Diğer bir röle ise, vanayı kısma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu da "cLs" olarak seçilmelidir.

Geri beslemesiz oransal vana kontrolü yapmak için ayrıca vananın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyona geçmesi için gereken süre ölçülerek konfigürasyon sayfasındaki "Jt E" parametresine girilmelidir.

Motorlu oransal vana kontrolünde motor konumu, PID çıkışına göre kontrol edilir. Bu nedenle PID parametreleri mutlaka belirlenmelidir. PID parametreleri manuel olarak belirlenmemiş ise, bu parametreleri cihazın kendisinin belirlemesi için, Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.

**Aşağıda geri beslemesiz motorlu vana kontrolü için basit bir bağlantı şeması verilmiştir.**

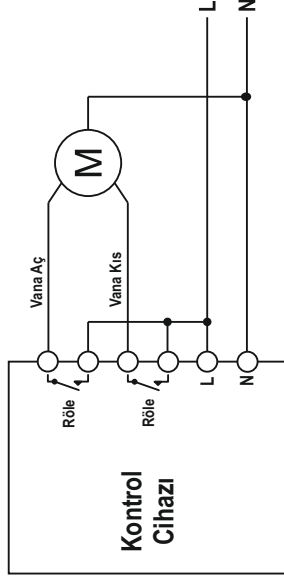

Motorlu Oransal Vana Kontrolü

Bu cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelere ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerine 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatılabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında ayrı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki "PAddr", bRtUd ve P-L-Y" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gerekli olan diğer bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

#### **Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:**


**Function 01** = Read Coils

**Function 03** = Read Holding Registers

**Function 05** = Write Single Coil

**Function 06** = Write Single Register

**Function 16** = Write Multiple Registers

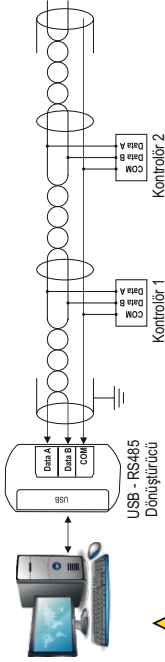

#### UYARILAR:

● Yanlış bağlanan soketler veri hatalarına neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için farklı renkli kablolarla ayırt edici bir görsellik sağlanabilir. Kablo bağlantı hatalarının önüne geçerek tamamlamayı kolaylaştırır.

#### Cihazlar Arası Bağlantı:

● MODBUS iletişiminde kullanılan RS485 sistemi, mümkün olduğunca kısa dallarla bağlanması gereklidir. Kablo hatırı çok uzun olmamalıdır. Daha uzun kablolamada veri almada bozukluklar ve bunun sonucunda hatalar oluşabilir.

#### Kablo Seçimi:

- Kullanılan kablo korumalı ve çift bükümlüdür. Koruyucu kılıf ince bir tel örgü veya folyo kaplı olabilir. Bu iki kaplama birbirine eşdeğer özelliktedir.
- Bu özellikler, elektromanyetik bozulmalara karşı önemli koruma sağlar. Kabloların birbirine ters yönlü çalışan bobin özelliği göstereceği için ortamda oluşacak manyetik alan etkisini azaltması adına gereklidir.

#### Toprak Bağlantısı:

● Kablo zırhının tek bir noktada topraklanması gerekmektedir. Bu topraklama kablounun ucundan yapılır.

#### Terminalleri Bağlama:

- Kablolar vidalı terminallere bağlıdır. Soketlerin genişliğine göre kablolar birleştirilerek bağlanır. Soket girişleri küçük ise uygun ekipmanlar ile kablo bağlantısı yapılır.

#### Tekrarlayıcı Kullanımı:

- MODBUS hatırının kapsamını artırmak için tekrarlayıcı kullanılabilir. Bu tekrarlayıcılar cihazlardan aldıkları verileri güçlendirerek ve yenileyerek diğer cihazlara aktarırlar. Her 1200 m'de ve hatıra bağlı olan her 32 cihazdan sonra tekrarlayıcı kullanılır. Seri olarak bağlanacak maksimum tekrarlayıcı sayısı 3'tür. Daha fazla sayıda bağlanan tekrarlayıcılar, hat üzerinde gecikmelere neden olur.

#### Sonlandırma Direnci:

- Sinyal hatalarını ve sapmalarını önlemek için ana kablounun her iki ucuna 120Ω direnç bağlanır. Bu dirençler kablo uçlarında kullanılmalıdır. Toplam kablo uzunluğu 50 m'den kısa ise direnç kullanılmama gerek yoktur.

## BIT Tipi Parametreler (COILS)

Adres	Açıklama ( 1 / 0 )	Yazma İzni
0	Auto-Tune ( ON / OFF )	
1	"R1" röle modülü ( ON / OFF )	
2	"R2" röle modülü ( ON / OFF )	
3	"R3" röle modülü ( ON / OFF )	
4	Rezerve	
5	ERR1 Hatası ( Var / Yok )	Yok
6	ERR2 Hatası ( Var / Yok )	Yok
7	Rezerve	Yok
8	Genel Hata ( Var / Yok )	Yok



## REGISTER Tipi Parametreler ( REGISTERS)

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpın	Birim	Yazma İzni
0	Geçerli ondalık derecesi	0	1		Yok
1	Ölçülen proses değeri	-1999	10*DP	EU	Yok
2	Kontrol set değeri	-1999	10*DP	EU	
3	PID kontrol çıkışı seviyesi	-1000	10	%	
4	Çalışma modu	0	1		
5	1.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	10*DP	EU	Yok
8	Anlık yürüyen set değeri	-1999	10*DP	EU	Yok
9	Vana hareket yönü	0	1		Yok
10	Vana konumu	0	10	%	Yok
20	1.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
21	2.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
22	3.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
23	4.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
24	5.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
25	6.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
26	7.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
27	8.Seçmeli Set Noktası	-1999	10*DP	EU	
28	"R1" Modülünün set değeri	-1999	10*DP	EU	
29	"R2" Modülünün set değeri	-1999	10*DP	EU	
30	"R3" Modülünün set değeri	-1999	10*DP	EU	
32	Kontrol histeresis değeri	1	1000	10*DP	EU
33	"R1" Modülünün histeresis değeri	0	1000	10*DP	EU
34	"R2" Modülünün histeresis değeri	0	1000	10*DP	EU
35	"R3" Modülünün histeresis değeri	0	1000	10*DP	EU

## REGISTER Tipi Parametreler (REGISTERS)

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpın	Birim	Yazma İzni
40	dP	0	3	1	Yok
41	s İL	0	15	1	EU
42	s İLL	-1999	9999	10^DP	EU
43	s İHL	-1999	9999	1	%
44	s İbL	0	1	1	
54	HU	0	1	10^DP	EU
55	İsU	-1000	1000	10	EU
56	FİC	1	100	1	EU
58	o İF	0	1	1	EU
59	o İL	0	7	1	EU
66	r İF	0	9	1	EU
67	r İF	0	9	1	EU
68	r İF	0	9	1	EU
72	sPLL	-1999	9999	10^DP	EU
73	sPHL	-1999	9999	10^DP	EU
84	İF	0	1	1	
85	PoPb	0	9999	10^DP	
87	İL	0	6000	1	
88	dL	0	9999	10	
89	İP	1	600	10	
90	İoLL	-1000	1000	10	
91	İoHL	-1000	1000	10	
92	İoBL	-1000	1000	10	
97	İCP	0	1	10^DP	

## REGISTER Tipi Parametreler ( REGISTERS)

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma İzni
98	RtSP	-2000	9999	10^DP	
99	RtHr	1	1000	1	
100	Raddr	1	255	1	
101	bRtId	0	2	1	
102	PrtY	0	2	1	
105	ÇSP5	0	1	1	
106	R5P5	0	1	1	
107	H555	0	1	1	
112	Rt	0	1	1	
113	ÇoP	0	1	1	
114	Rrt	0	25	1	
115	5E1	-1999	9999	10^DP	
116	5E2	-1999	9999	10^DP	

**Not:** Diğer parametrelerin iletişim bilgileri için lütfen üretici firma ile görüşünüz.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.

- **5 İZ** parametresini kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçtiğinizden, (S1 Üniversal Sensör Girişi Sayfa 16 'te Tablo-1 'de yer almaktadır.)
- **5 İZ.L** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin alt skala değerini belirttiğinizden,
- **5 İHL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin üst skala değerini belirttiğinizden,
- **r İF,rZF** parametrelerini her bir röleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden,(Röle çıkış sayısı opsiyondur, farklılık gösterebilir. Röle Fonksiyonları Sayfa 18 ve sayfa 19 'de yer alan Tablo-6 'da yer almaktadır.)
- **o İF** parametresini çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 17' de Tablo-4 'te yer almaktadır.)
- **o İİ** parametresinin cihaz etiketinde belirtilen akım/gerilim çıkış tipine uygun seçilmiş olduğundan,(Analog Çıkış Tipi Sayfa 18' de Tablo-5 'te yer almaktadır.)
- **o İL.L** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz alt skala değerini belirttiğinizden,
- **o İHL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz üst skala değerini belirttiğinizden,
- **PID Kontrol yapmak için:**
- **Röle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız** **r İF,rZF,rZF,rZF** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz röle çıkışına ait Röle fonksiyonunu Röle Fonksiyon tablosunda yer alan **PLo,nLo,PoF,nof,dPn,İL.L,dSL** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanını seçtiğinizden,
- **Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız**, **o İF,oZF** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz çıkış modülünü Analog Çıkış Fonksiyon tablosunda yer alan **PLo,nLo** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanı seçtiğinizden, emin olunuz.
- Cihazımızla birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

- Karakteristiğini bildiğiniz sisteminize ait pozitif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini ( $P_0Pb$ ), Negatif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini ( $n_0Pb$ ), İntegral zaman sabitini ( $I_t$ ), Diferansiyel zaman sabitini ( $d_t$ ) ve Bir kontrol çevriminin süresini belirler Kontrol Periyodunu ( $L_P$ ) parametrelerine manuel olarak girerek,
  - Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanılacağı sisteme ait PID Kontrol Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,
- Auto-Tune İşlemini başlatmak için :
- **RL5P** parametresine Auto-Tune işleminin yapılacağı sıcaklık set değerini giriniz.Bu değer yapılacak prosesin tam gücünün ortalamaya denk gelmelidir.
  - **RLHr** parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz. (Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassasiğini ayarlamaktadır.)
  - **RLt** parametresini **on** olarak seçiniz.

Cihaz ana bekleme ekranındayken **[C]** tuşuna 5 sn kadar basılı tutmak yeterlidir. Auto-Tune işlemi yapılırken cihaz göstergesinde **RLt** ifadesi yanar ve söner. Bu ifade Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur. Auto-







KK\_158\_3\_TR

# ORDEL

**ORDEL ORTA DOĞU ELEKTRONİK  
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

**Ostim OSB Mah. 1250. Cad. No:10 06370  
Yenimahalle/ANKARA**

**Tel: 0 312 385 7096 pbx**

**Fax: 0312 385 7078**

**e-posta: [ordel@ordel.com.tr](mailto:ordel@ordel.com.tr)**

**[www.ordel.com.tr](http://www.ordel.com.tr)**